

NorEve Halli

KANSILEHTI

Tätä kansilehteä voidaan käyttää Norelco NorEve sähköauton latauksen syöttökeskuksen tekniseen määrittelyyn ja tarjouskyselyn pohjana. Vakiotuotteeseen kuuluvat varusteet on oletuksena esivalittu valmiiksi mutta nimellisvirta ja lähtöjen määrä on aina itse määritettävä.

Projektin nimi

Keskustunnus

Keskusten määrä

Nimellisvirta

☐ 125A

☐ 160A

☐ 250A

Lähtöjen kalustus:

Vakiomallien kalustusvaihtoehdot johdonsuoja + vikavirtasuoja

I_N=125A

I_N=160A

I_N=250A

1 x 16A kpl

3 x 16A kpl

3 x 32A kpl

12 kpl

14 kpl

18 kpl

10 kpl

Syötön mittaust, LKA 0.2S, nimellisvirran mukaan

☐ Sähkölaitos

☐ Jälkimittaus

☐ ei mittausta

Kuormanhallinnan virtamuuntajat LKA 0.5, nimellisvirran mukaan

☐ Kyllä

☐ Ei

Vikavirtasuojien tyyppi

☐ A-luokka

☐ B-luokka

☐ ei vikavirtasuojasta

Lämpöeristetty ohjauslaitetila

☐ Kyllä

☐ Ei

Tarjouskyselylomakkeen voi lähettää Norelco Oy:lle suoraan osoitteeseen info@norelco.fi.

Kerro viestissäsi tai tällä lomakkeella yrityksesi nimi, oma sähköpostiosoitteesi sekä puhelinnumerosi.

Lisätietoja NorEve- tuotteista löytyy osoitteesta www.norelco.fi

Tarjouskyselyn lähettäjä:

Yrityksen nimi

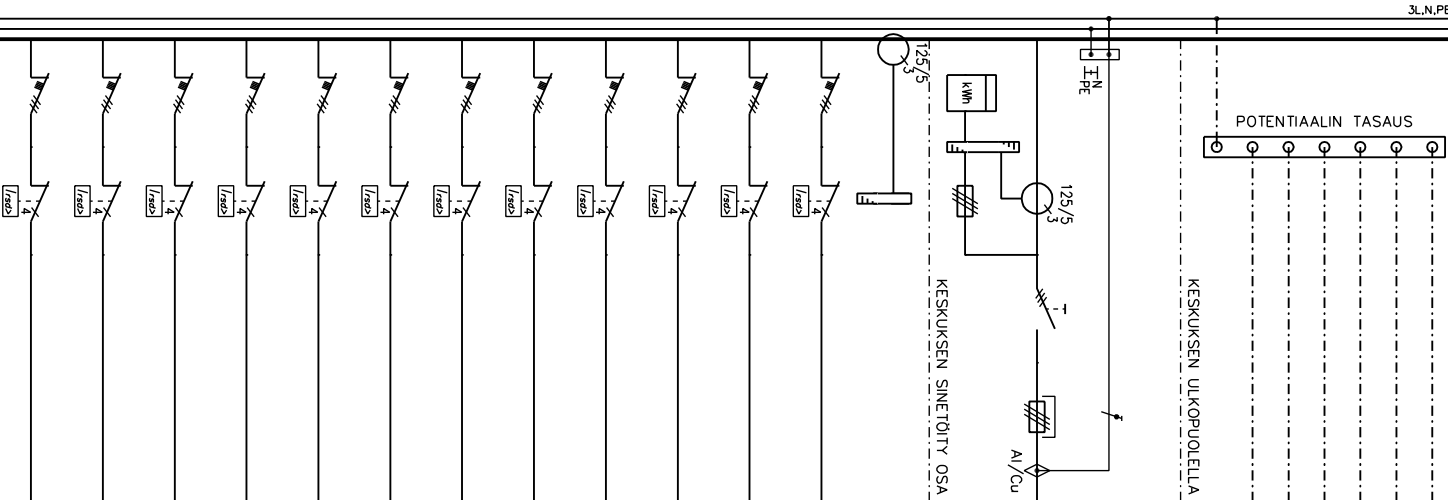
Yrityksen osoite

Henkilön nimi

Puhelin

Sähköpostiosoite

A muutos		D muutos	
B muutos		E muutos	
C muutos		F muutos	

KESKUS		RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS
					

Tämä on esimerkkikuva vakiokalustuksella.
Todellinen kalustus ja optiot määritellään
NorEve syöttökeskuksen konsilehdillä.

Tämä on esimerkkikuva vakiokalustuksella.
 Todellinen kalustus ja optiot määritetään
 kansilehdellä.

KESKUSRUNGON VÄRI RAL 9001
KANNET RAL 6037

Tämä on esimerkkikuva vakiokalustuksella.
 Todellinen kalustus ja optiot määritetään
 kansilehdellä.

 **NORELCO**
PL 28, 57201 SAVONLINNA
PUH:015-5767 70
FAX:015-5767 710
WWW.NORELCO.FI